



Reporte Calidad de la Energía

IPA Academic Advisor

2025-12-12

Reporte elaborado por: **IPA** <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	4
Resumen General	5
Observaciones y Recomendaciones	5
Informe Rápido	7
Resumen Estadístico Mediciones	8
Sección: Potencias	10
Potencia Activa	10
Potencia Reactiva	10
Potencia Aparente	11
Factor de Potencia	11
Sección: Voltajes RMS	15
Voltajes Promedio	15
Voltajes Máximos	15
Voltajes Mínimos	16
Sección: Corrientes RMS	18
Corrientes Promedio	18
Corrientes Máx	18
Corrientes Mín	19
Sección: Desbalances	21
Desbalance de Voltaje	21
Desbalance de Corriente	21
Sección: Frecuencia	24
Sección: Flickers	26
Flicker Pst	26
Flicker Plt	26
Sección: Armónicas en Voltaje	28
THDv	28
Armónicas Individuales V	28
Sección: Armónicas en Corriente	31
THDi	31
Armónicas Individuales I	31

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR
Dirección:	Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34
Responsable Equipo:	Edi Matias Amaya
Correo:	eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición:	Acometida
Descripción general de la carga:	Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	Schneider ION-9000
Clase:	A
Muestreo:	10min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	115 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	115 kV
Medición:	Mensual
Fecha de medición inicial:	01/11/2025
Fecha de medición final:	30/11/2025

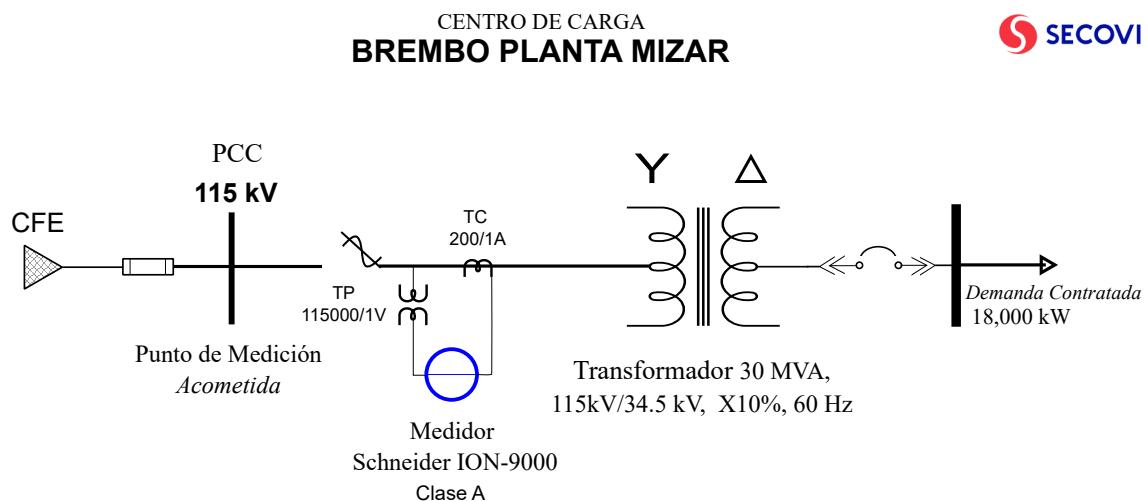
Diagrama Unifilar de Medición

Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Observaciones y Recomendaciones

Nota

- Todos los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por la normativa IEEE.
- El voltaje RMS promedio permaneció dentro del rango de $\pm 5\%$ durante todo el periodo de medición, mostrando un comportamiento estable y sin variaciones significativas.
- Los desbalances de tensión y corriente se mantuvieron por debajo de los valores máximos permitidos, con promedios de 0.32% y 2.52%, respectivamente. Estos valores resultaron prácticamente iguales a los del mes anterior (0.34% y 2.33%).

Importante

- Las armónicas de corriente presentaron un patrón similar al mes anterior, con presencia destacada de las 23^a, 25^a y 47^a, cuyas magnitudes superaron a las armónicas de orden bajo (5^a y 7^a). El THD de corriente promedio fue de 3.3%, menor a los cuatro meses anteriores que fueron de 9.43%, 2.95%, 6.82% y 4.8%, respectivamente. Aunque este nivel no representa un riesgo inmediato, se mantiene una tendencia estable en meses anteriores.
- Las armónicas de tensión mostraron predominancia en las 5^a, 7^a, 25^a, 23^a, 11^a, 13^a y 47^a. Se recomienda una revisión detallada por posible resonancia en la armónica 25^a, dado que esta frecuencia también presenta alta magnitud en la corriente. El THD de tensión promedio fue de 0.70%, ligeramente menor al mes anterior, pero similar a los últimos tres de 0.79%, 0.60% y 0.71%, respectivamente. Cabe resaltar que las armónicas 23^a y 25^a superaron en magnitud a las 11^a y 13^a, situación que se observó desde meses anteriores, lo que refuerza la necesidad de verificar una posible resonancia en las armónicas 23^a o 25^a.
- Durante casi todos los días del periodo se registraron inyecciones de hasta 2,070 kVAr hacia la red, fenómeno recurrente desde marzo. Se sugiere revisar la operación de los bancos de capacitores y realizar ajustes para eliminar la inyección de potencia reactiva no deseada.
- En este mes no se detectó ninguna interrupción de energía, así como en todos los meses anteriores a excepción de octubre que presentó solo una interrupción. En general se puede decir que la red de suministro es una red robusta.

 Precaución

- La inyección continua de kVAr provoca que el factor de potencia oscile entre atraso y adelanto a lo largo del día. Esta condición operativa es indeseable y podría ocasionar problemas de tensión en la red de baja tensión, además de favorecer fenómenos de resonancia en torno a la armónica 25^a.
- Se recomienda llevar a cabo un estudio de resonancia que permita identificar las causas de los niveles elevados en las armónicas 23^a, 25^a y 47^a, y definir medidas correctivas.



Informe Rápido

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (**LR**) de la **IEEE**.

Tabla 5: Tabla. Informe Rápido

Parámetro	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites Referencia
Tensión (V)		114980.44		$\pm 5\%$ Vnom
Frecuencia (Hz)		60		59.5 - 60.5 Hz
Factor de potencia		0.94		0.90 - 1 en atraso
IHv %		Ok		0 - 5 %
THDv %		0.88		0 - 5 %
THDi %		10.3		—
Flicker Pst		0.19		0-1 p.u.
Flicker Plt		0.19		0-0.8 p.u.
Desbalance Dv %		0.32		0 - 2 %
Desbalance Di %		2.52		0 - 20 %

Resumen Estadístico Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1,244.52	1,787.01	17,663.47	15,782.51	24,660.14	25,792.72	26,691.27

Potencia Reactiva (kVAr)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
-2,069.53	-535.22	5,349.77	4,899.38	9,759.39	11,206.14	13,348.41

Potencia Aparente (KVA)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1,366.11	1,875.91	18,590.12	16,707.77	26,120.85	27,196.17	28,206.72

Factor de Potencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.54	0.88	0.95	0.94	0.99	1.00	1.00

THDv (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.38	0.50	0.68	0.68	0.88	0.96	1.15

THDi (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.99	1.27	2.10	3.27	10.30	13.43	34.11

Desbalance Voltaje (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.16	0.19	0.24	0.25	0.32	0.35	0.38

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.21	0.43	0.65	0.96	2.52	4.54	6.39

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.95	59.99	60.00	60.00	60.01	60.02	60.05

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
113,147.60	114,045.00	115,018.96	114,980.44	115,818.36	116,071.18	116,518.55

Irms Prom (A)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
6.75	9.45	93.38	84.00	131.43	137.05	142.06

Flicker Pst

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.07	0.12	0.13	0.19	0.26	4.44

Flicker Plt


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.06	0.10	0.13	0.15	0.19	0.44	1.94

:::

Sección: Potencias


Potencia Activa



Potencia Activa. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00

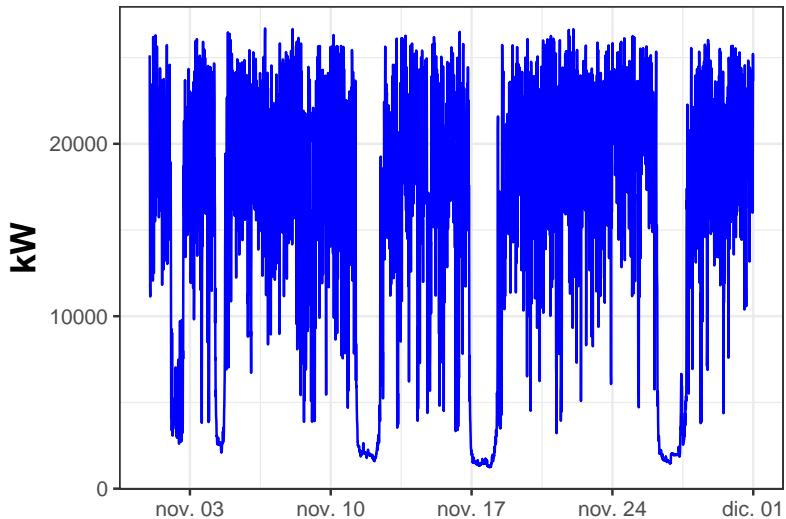

Potencia Reactiva

Potencia Reactiva. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00

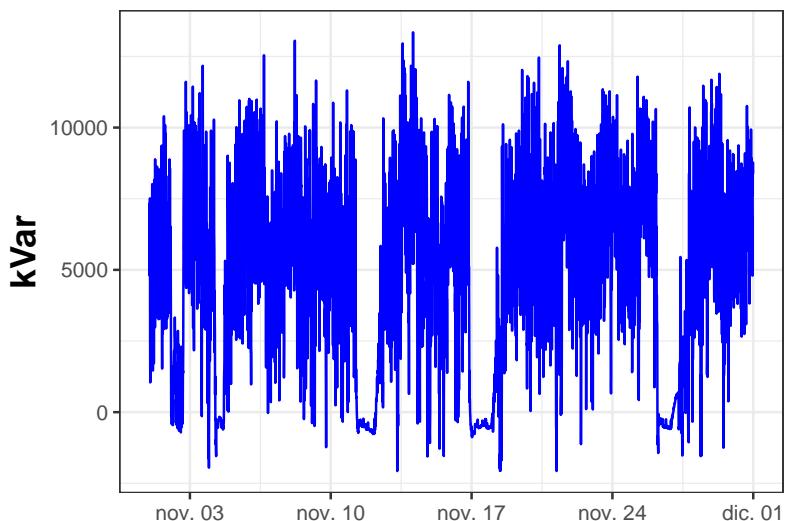

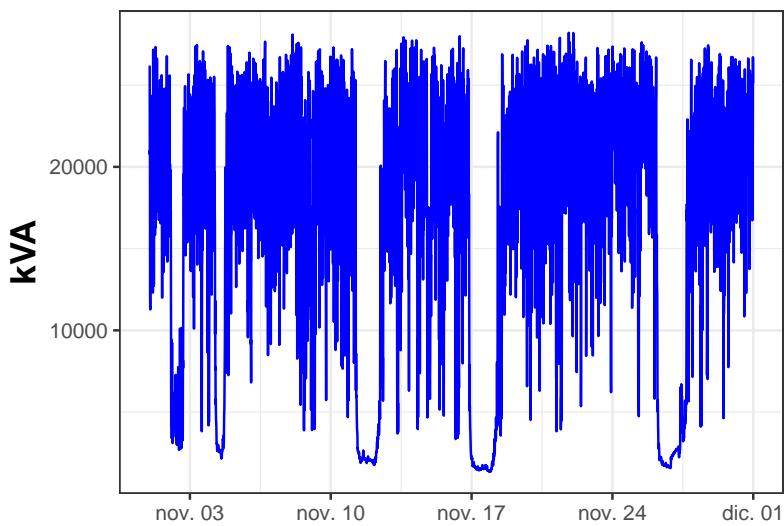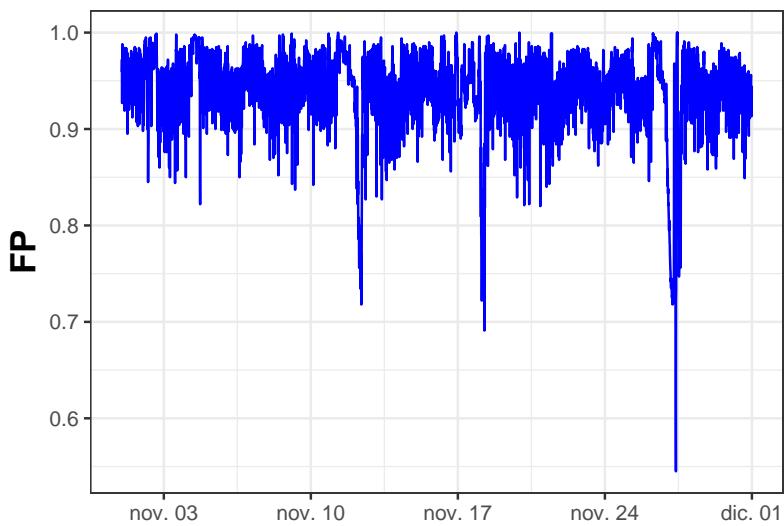Potencia Aparente**Potencia Aparente. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00****Factor de Potencia****Factor de Potencia. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00**


Estadísticas de Potencia

Tabla 6: Estadística Descriptiva de Potencias


Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente	Factor de Potencia
Min. : 1245	Min. :-2070	Min. : 1366	Min. :0.54
1st Qu.:11816	1st Qu.: 2527	1st Qu.:12468	1st Qu.:0.93
Median :17663	Median : 5350	Median :18590	Median :0.95
Mean :15783	Mean : 4899	Mean :16708	Mean :0.94
3rd Qu.:21665	3rd Qu.: 7447	3rd Qu.:23058	3rd Qu.:0.97
Max. :26691	Max. :13348	Max. :28207	Max. :1.00

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa

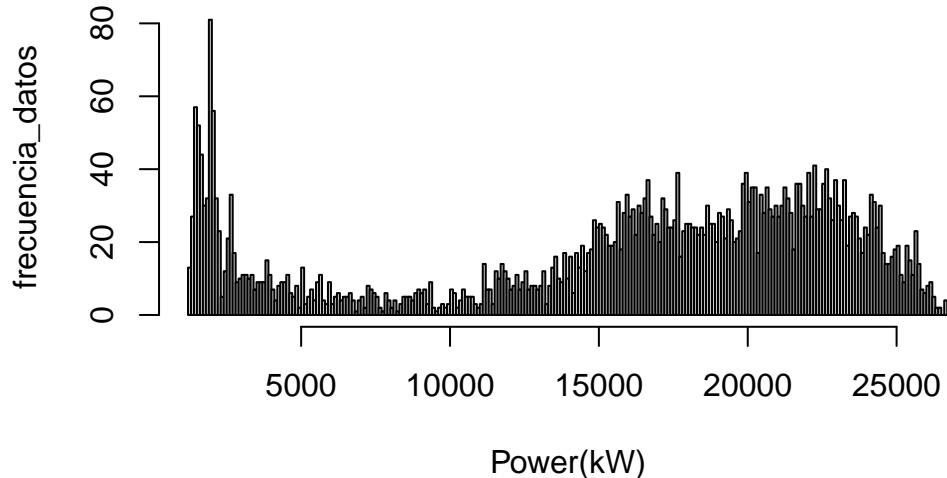


Distribución Potencia Reactiva


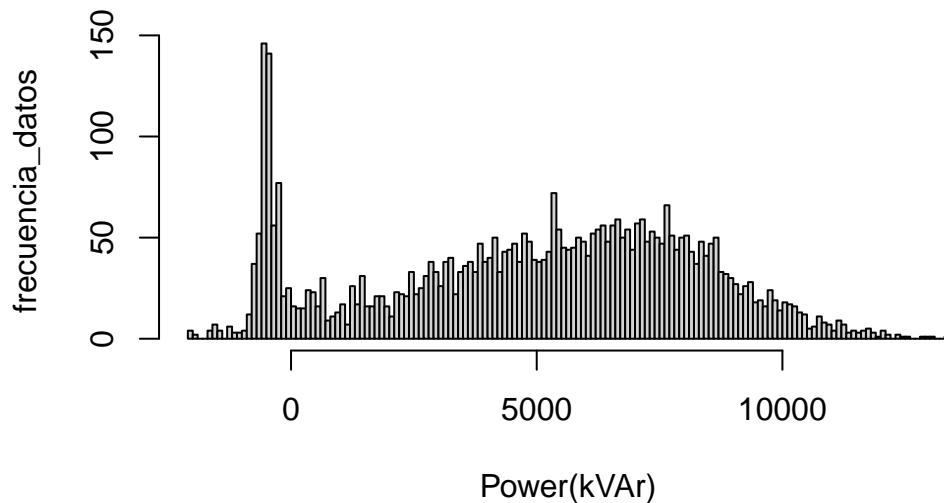


Distribución Potencia Aparente

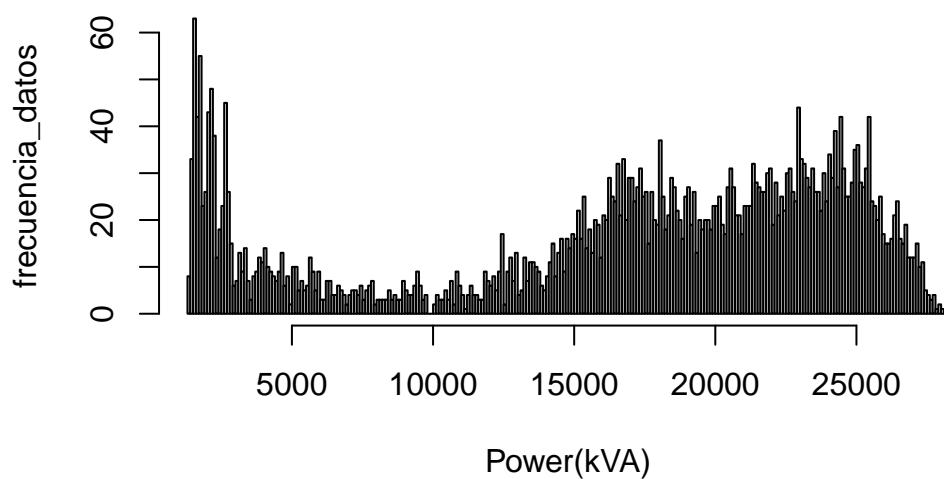

Distribución Factor de Potencia

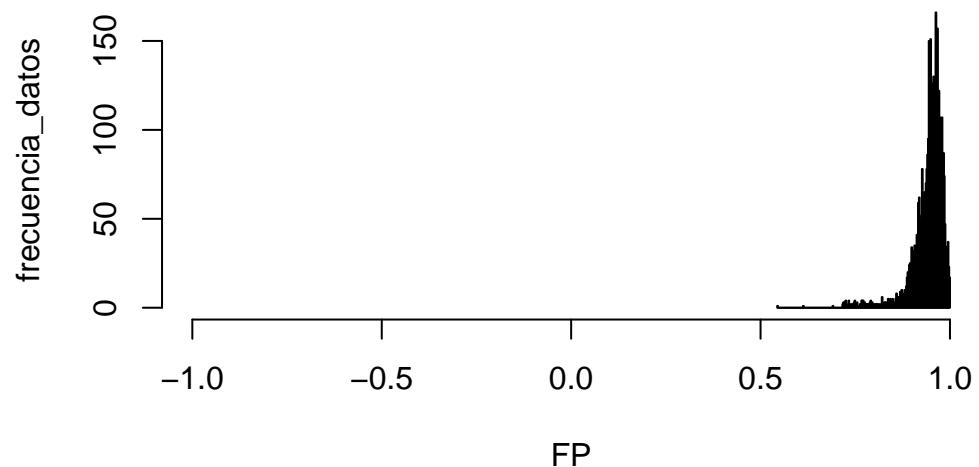

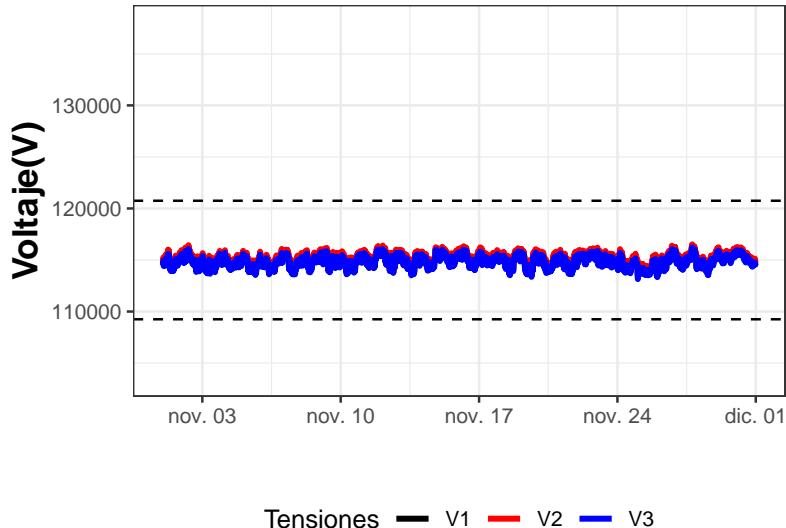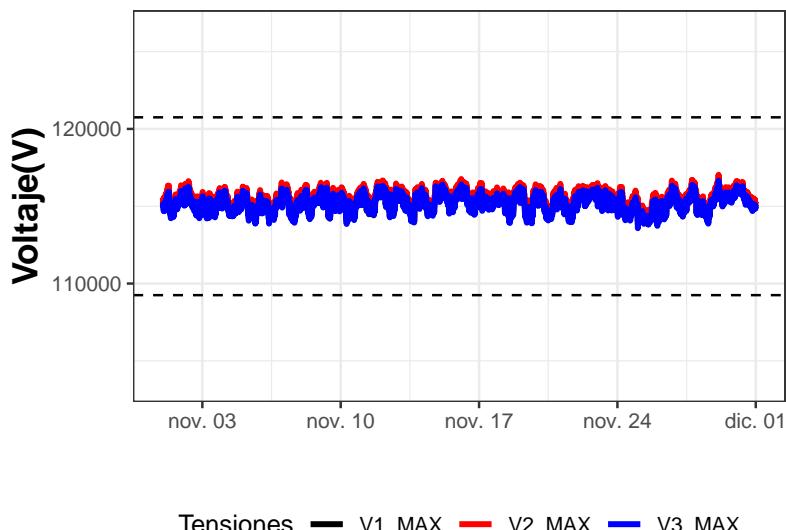Sección: Voltajes RMS**Voltajes Promedio****Voltajes RMS Prom. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00****Voltajes Máximos****Voltajes RMS Max. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00**

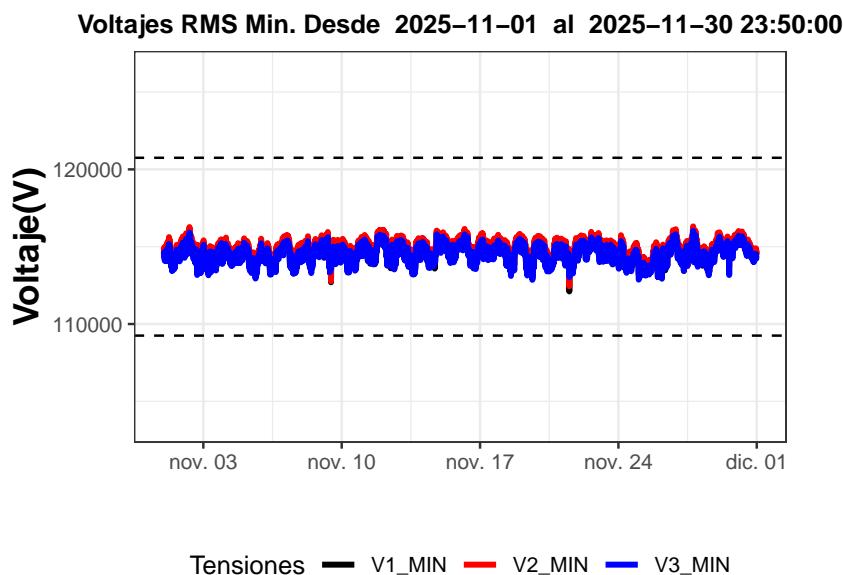
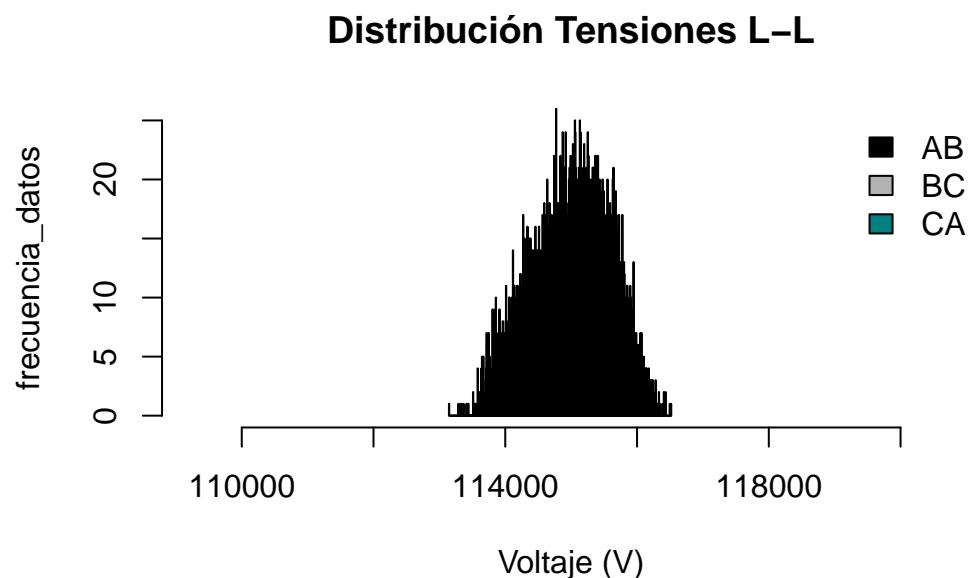
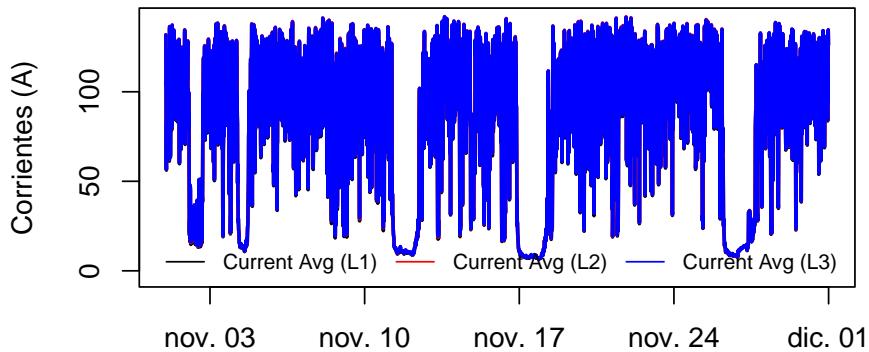
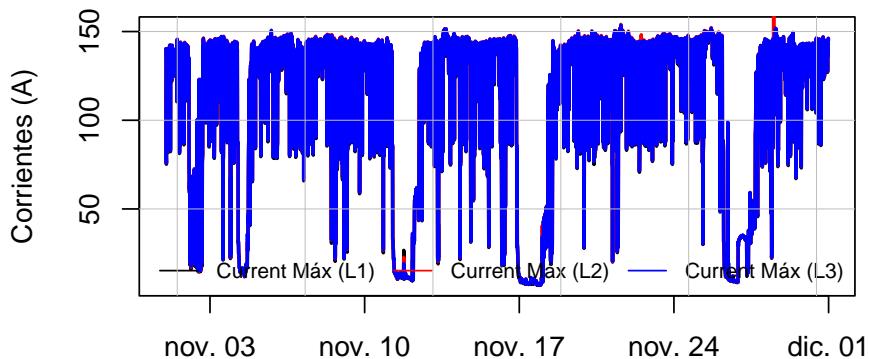
Voltajes Minimos**Estadísticas de Voltaje (prom.)**


Tabla 7: Estadística Descriptiva de Voltajes

	VAB	VBC	VCA
Min. :113438	Min. :113572	Min. :113148	
1st Qu.:114562	1st Qu.:114784	1st Qu.:114454	
Median :115008	Median :115198	Median :114865	
Mean :114957	Mean :115161	Mean :114823	
3rd Qu.:115350	3rd Qu.:115553	3rd Qu.:115221	
Max. :116308	Max. :116519	Max. :116223	

Gráfico Estadístico Voltajes

Sección: Corrientes RMS**Corrientes Promedio****Corriente RMS Prom. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00****Corrientes Máx****Corriente RMS Máx. Desde 2025-11-01 al 2025-11-30 23:50:00**


Corrientes Mín

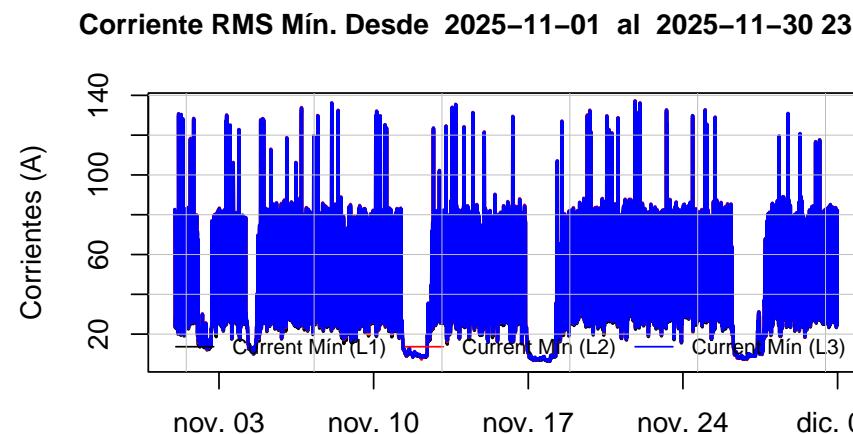

Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Corrientes

	I1	I2	I3
Min. :	6.7	6.9	6.9
1st Qu.:	62.2	63.0	62.8
Median :	92.8	93.8	93.6
Mean :	83.5	84.3	84.2
3rd Qu.:	115.5	116.5	116.3
Max. :	141.0	142.1	141.9

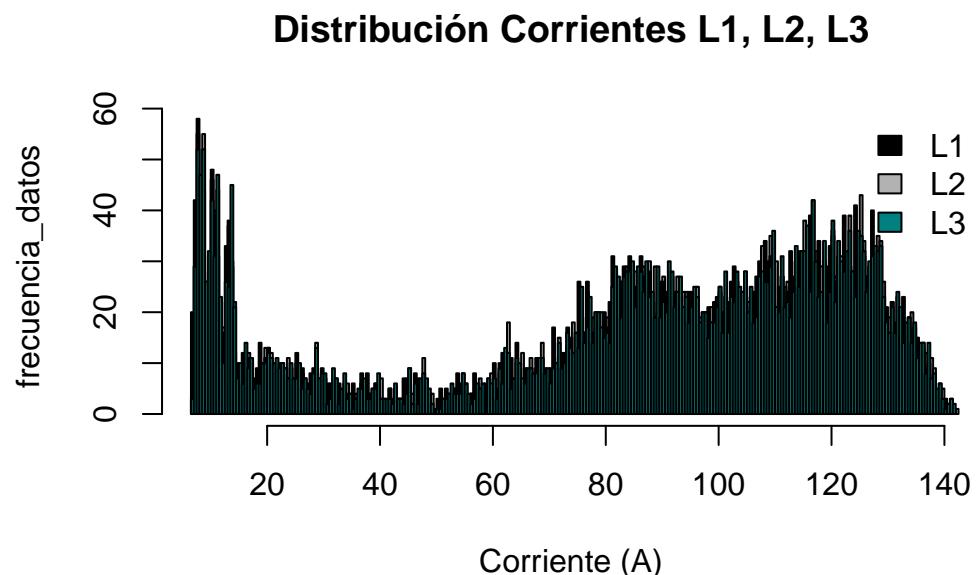Gráfico Estadístico Corrientes




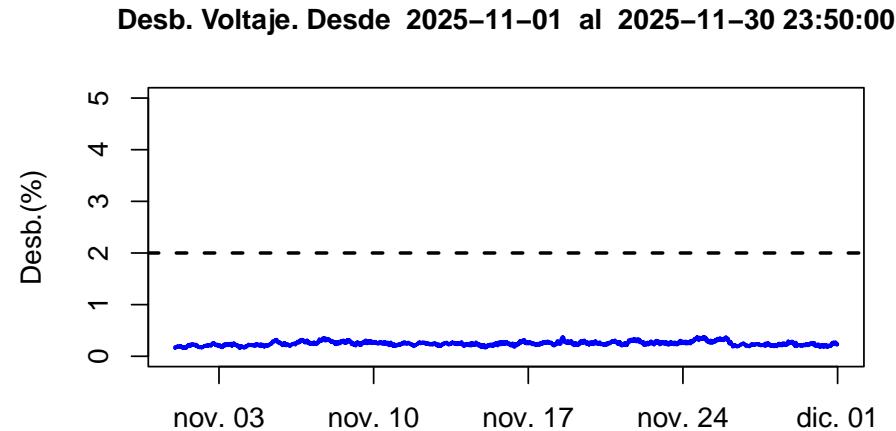
Sección: Desbalances**Desbalance de Voltaje****Desbalance de Corriente****Estadísticas Desbalances (prom.)**

Tabla 9: Estadística Descriptiva Desbalance de Voltaje y Corriente

	Desbalance Corriente (%)	Desbalance Voltaje (%)
Min. :0.21	Min. :0.16	
1st Qu.:0.53	1st Qu.:0.22	
Median :0.65	Median :0.24	
Mean :0.96	Mean :0.25	
3rd Qu.:0.98	3rd Qu.:0.27	
Max. :6.39	Max. :0.38	

Gráfico Estadístico Desbalances

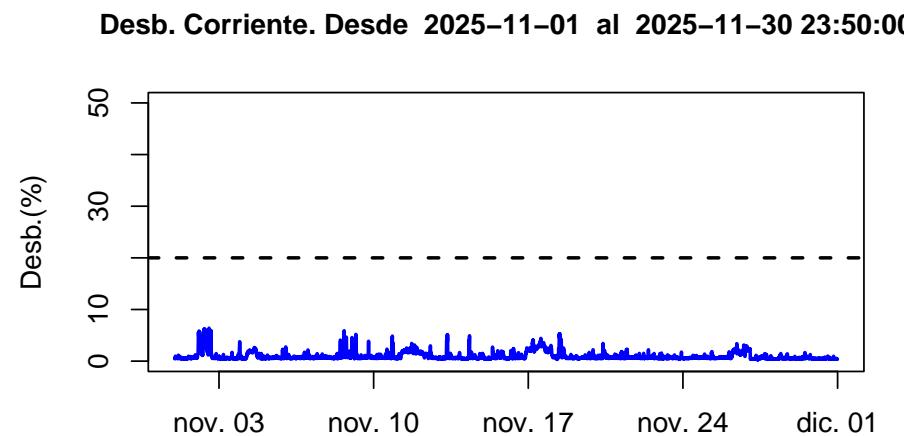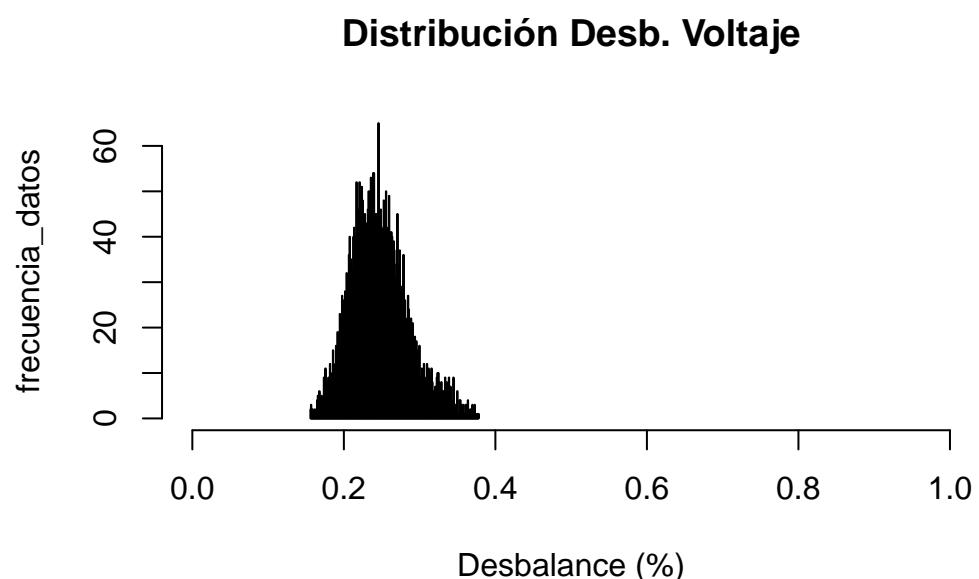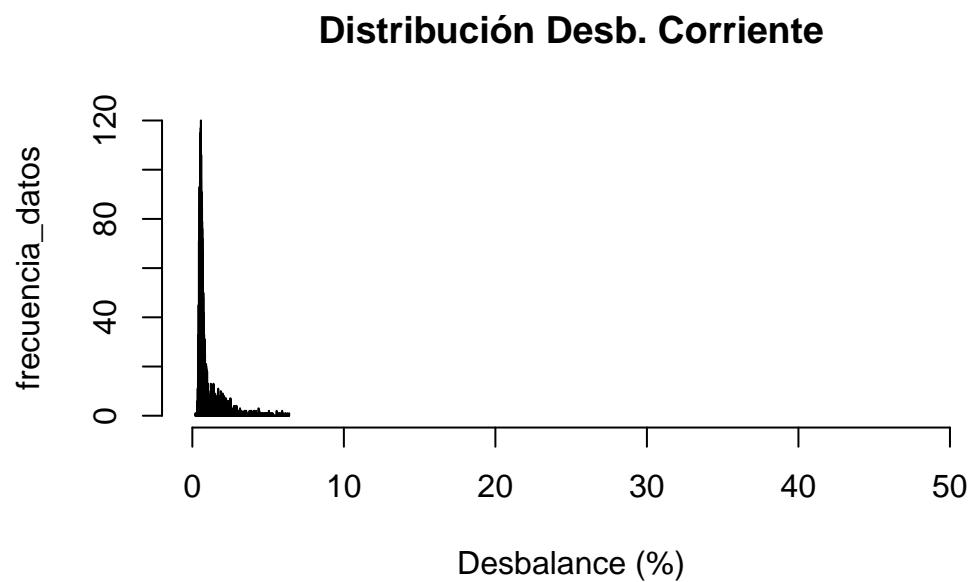


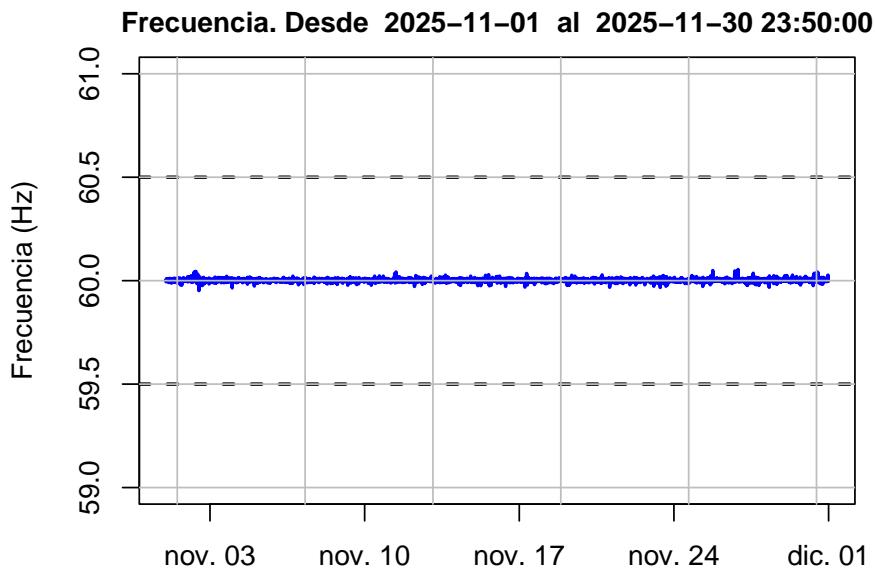
Sección: Frecuencia**Estadísticas de Frecuencia (prom.)**

Tabla 10: Estadística Descriptiva de Frecuencia

	Frecuencia
Min. :	59.95
1st Qu.:	60.00
Median :	60.00
Mean :	60.00
3rd Qu.:	60.01
Max. :	60.05

Gráfico Estadístico Frecuencia

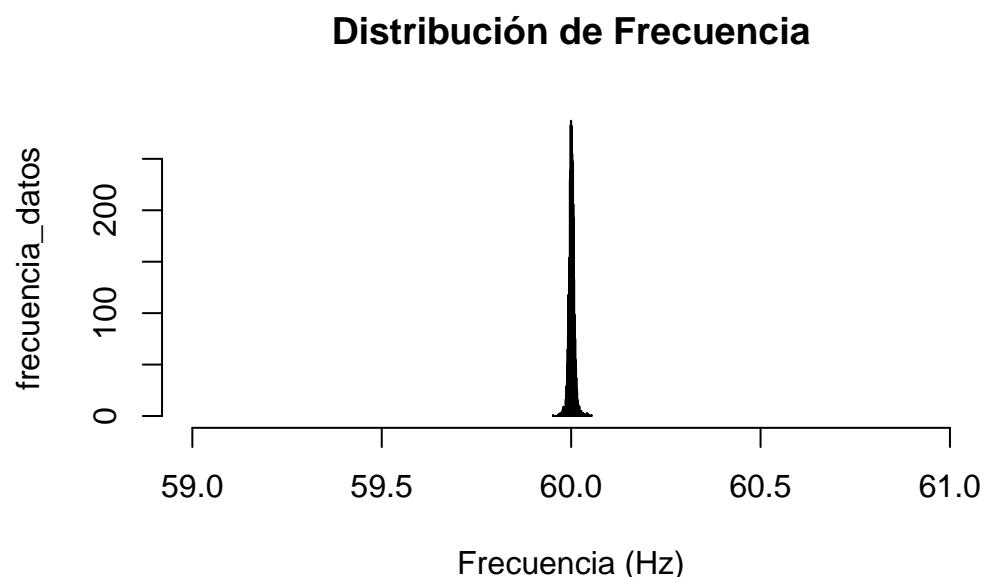

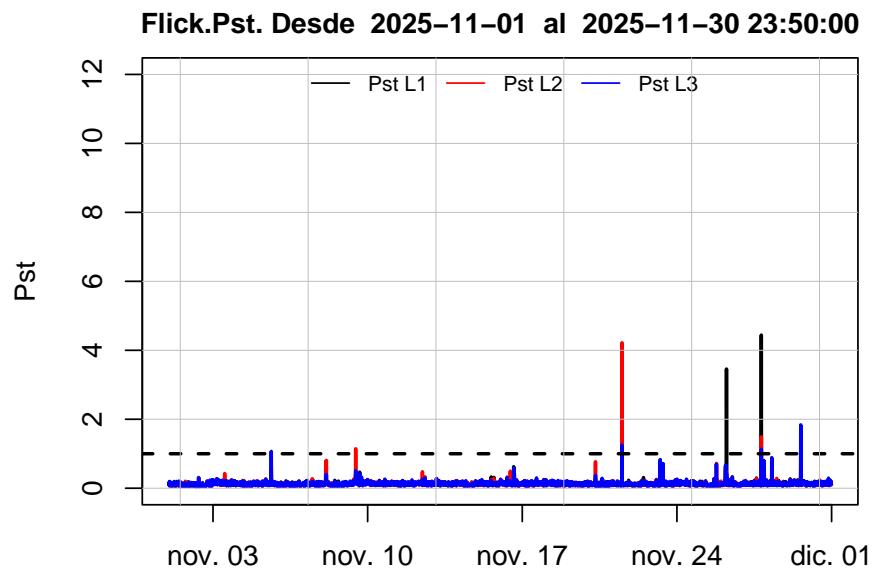
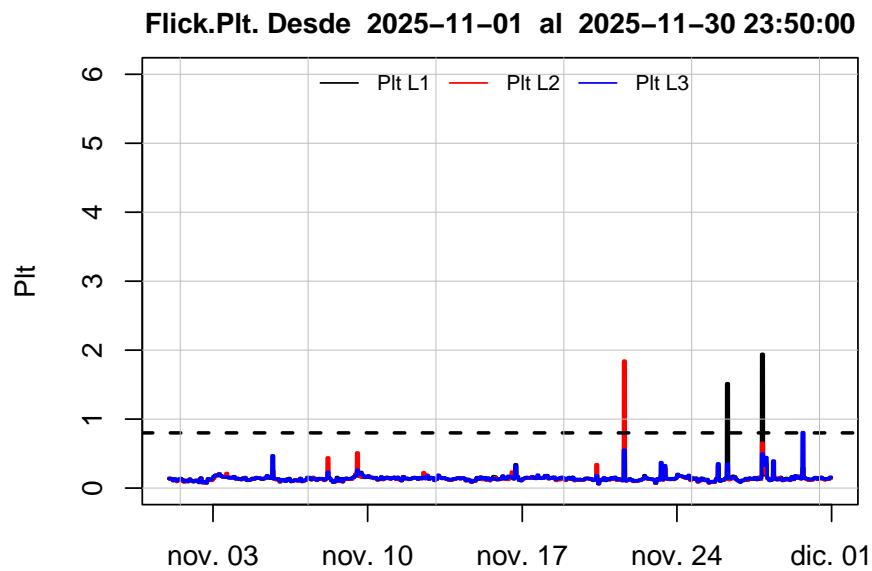
Sección: Flickers**Flicker Pst****Flicker Plt****Estadísticas de Flickers Pst y Plt (prom.)**


Tabla 11: Estadística Descriptiva de Flickers Pst



	Pst L1	Pst L2	Pst L3
	Min. :0.0470	Min. :0.0440	Min. :0.0480
	1st Qu.:0.0980	1st Qu.:0.0960	1st Qu.:0.1010
	Median :0.1220	Median :0.1200	Median :0.1240
	Mean :0.1292	Mean :0.1265	Mean :0.1308
	3rd Qu.:0.1490	3rd Qu.:0.1470	3rd Qu.:0.1512
	Max. :4.4410	Max. :4.2180	Max. :1.8370



Tabla 12: Estadística Descriptiva de Flickers Plt

	Plt L1	Plt L2	Plt L3
	Min. :0.0630	Min. :0.0640	Min. :0.0650
	1st Qu.:0.1200	1st Qu.:0.1170	1st Qu.:0.1220
	Median :0.1340	Median :0.1320	Median :0.1360
	Mean :0.1467	Mean :0.1429	Mean :0.1455
	3rd Qu.:0.1480	3rd Qu.:0.1450	3rd Qu.:0.1492
	Max. :1.9400	Max. :1.8420	Max. :0.8040

Gráfico Estadístico Flickers

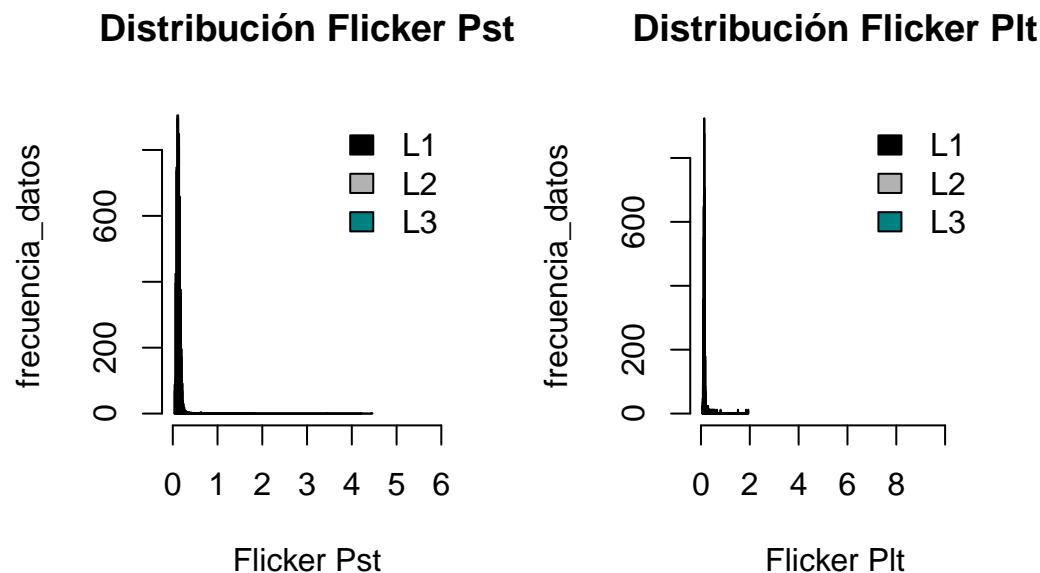

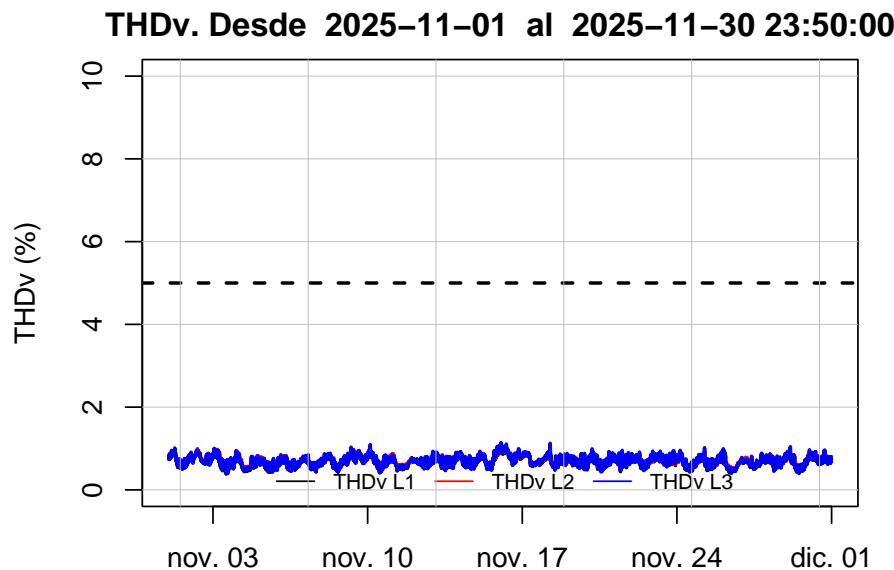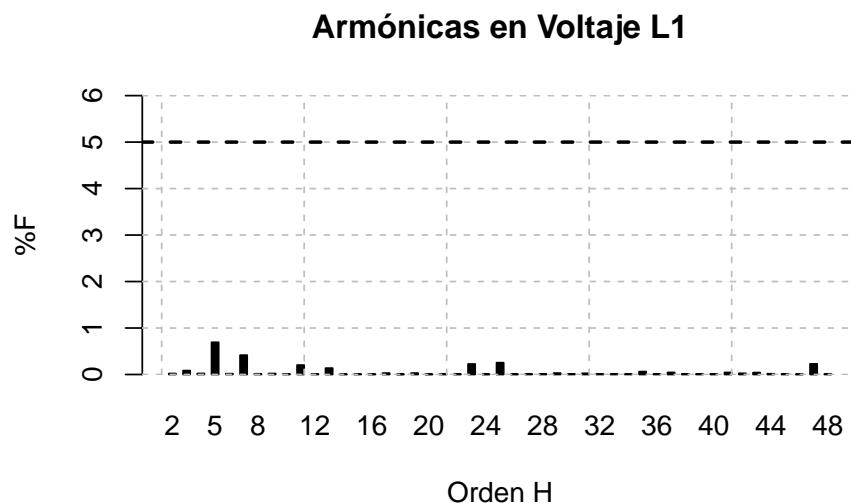
Sección: Armónicas en Voltaje**THDv****Armónicas Individuales V**

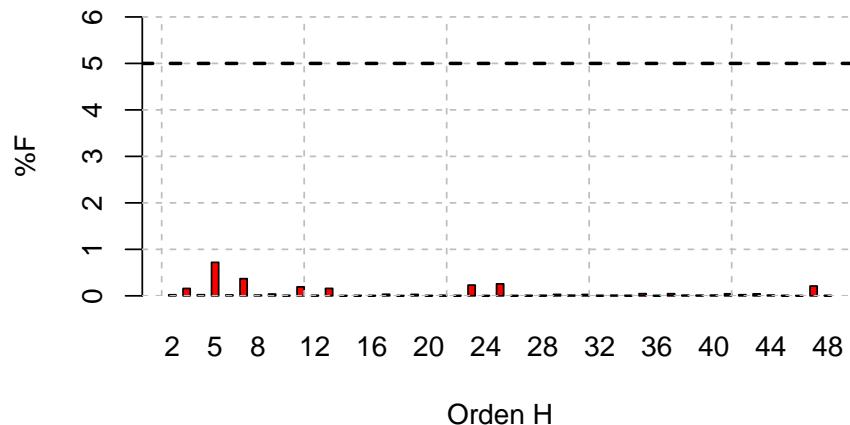
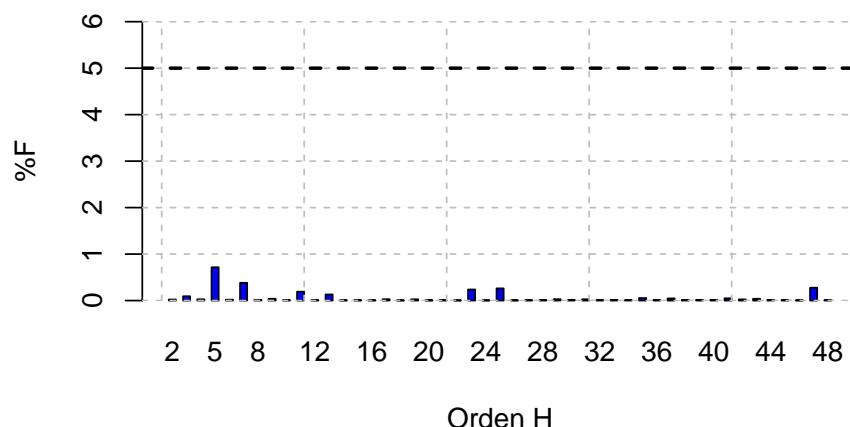
Armónicas en Voltaje L2**Armónicas en Voltaje L3**



Estadísticas de THDv (prom.)

Tabla 13: Estadística Descriptiva de THDV

	THDv L1	THDv L2	THDv L3
Min. :0.38	Min. :0.42	Min. :0.40	
1st Qu.:0.59	1st Qu.:0.61	1st Qu.:0.60	
Median :0.67	Median :0.69	Median :0.68	
Mean :0.67	Mean :0.70	Mean :0.69	
3rd Qu.:0.75	3rd Qu.:0.77	3rd Qu.:0.76	
Max. :1.08	Max. :1.10	Max. :1.15	

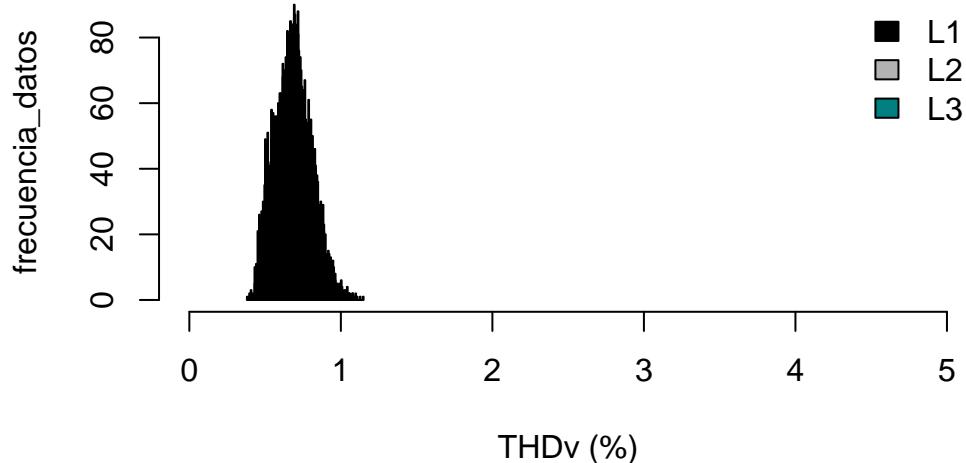Gráfico Estadístico THDv**Distribución THDv**

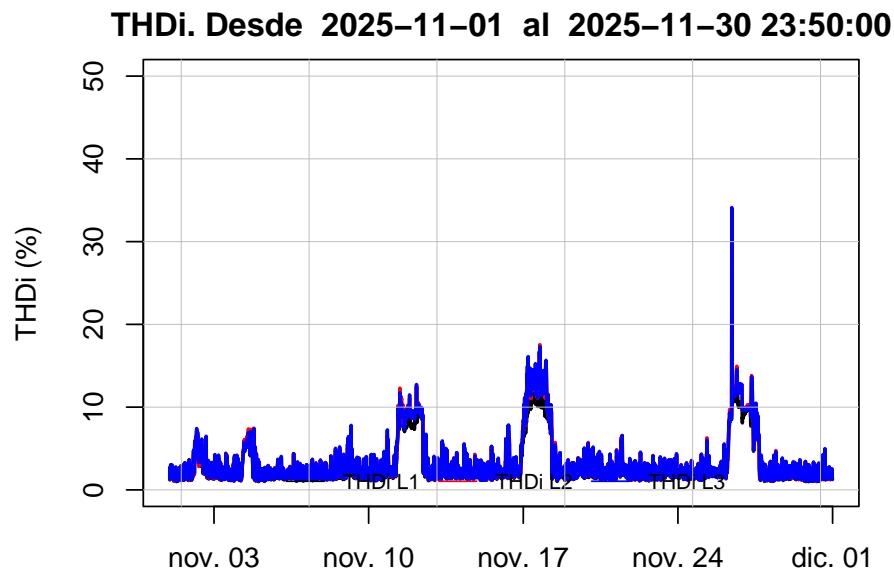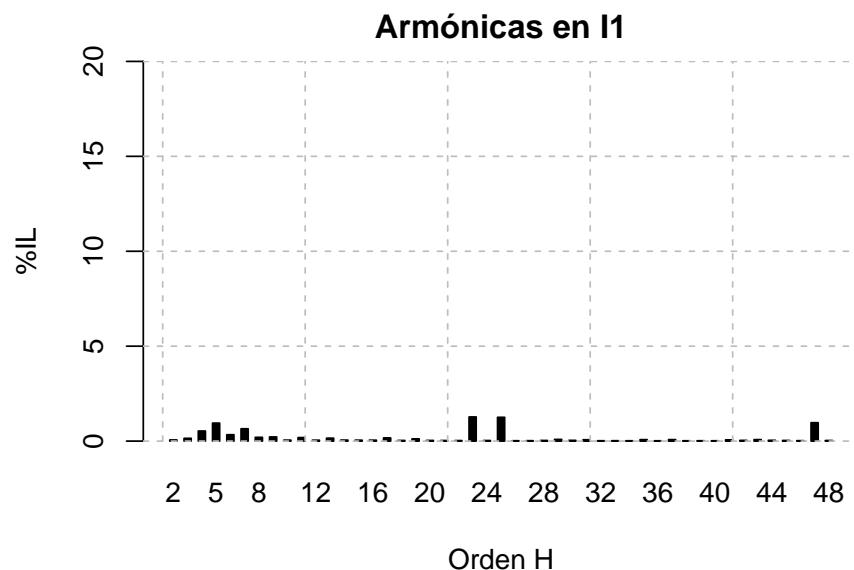Sección: Armónicas en Corriente**THDi****Armónicas Individuales I**

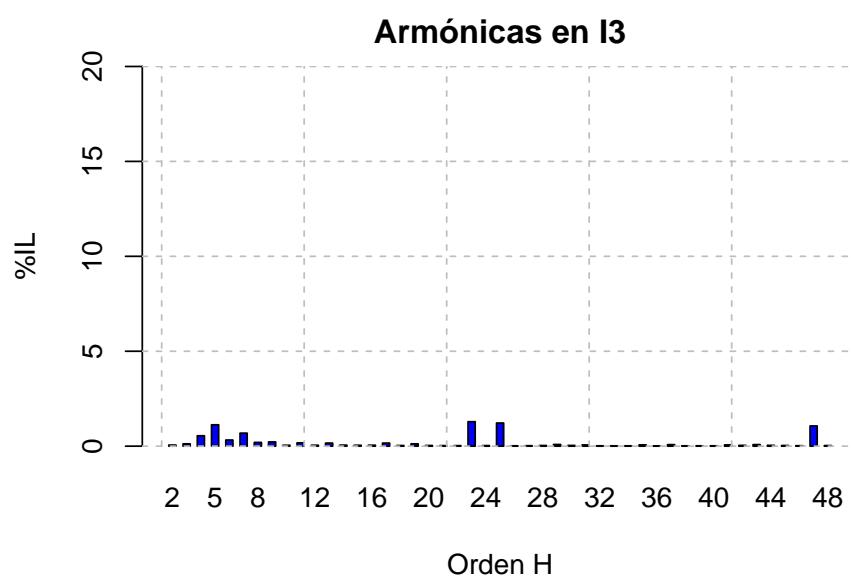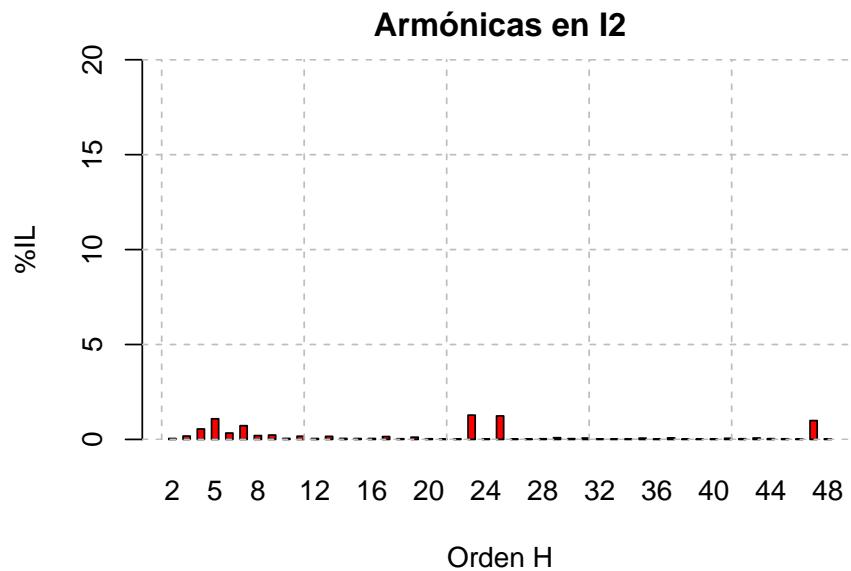

Estadísticas de THDi (prom.)

Tabla 14: Estadística Descriptiva de THDi

	THDi L1	THDi L2	THDi L3
Min. : 0.99	Min. : 1.0	Min. : 1.0	
1st Qu.: 1.58	1st Qu.: 1.6	1st Qu.: 1.7	
Median : 2.05	Median : 2.1	Median : 2.1	
Mean : 3.14	Mean : 3.3	Mean : 3.3	
3rd Qu.: 2.99	3rd Qu.: 3.1	3rd Qu.: 3.1	
Max. :24.29	Max. :23.9	Max. :34.1	

Gráfico Estadístico THDi**Distribución THDi**